

EnviDan A/S

Att. Sten Kisum Nielsen

5. juli 2019
Sags id: 19/13694

Tilladelse til krydsning af Kærum Å ved St. 20

Assens Kommune har den 5. juli 2019 modtaget jeres ansøgning på vegne af Assens Forsyning om tilladelse til krydsning af Kærum å. Krydsningen af Kærum Å sker ved styret underboring/gennempresning af 3 trykledninger i dimension $\varnothing 280 - \varnothing 355\text{mm}$ ved station 20 hvor Krabbeløkkevej krydser Kærum Å. Assens Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres, så der ikke opstår gener for senere vedligeholdelsesarbejder i vandløbet.

Afgørelse.

I medfør af vandløbslovens § 47, (LBK. 127 af 26.01.2017) og jf. § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse til at krydse Kærum Å ved St. 20 med 3 stk. trykledninger i dimension $\varnothing 280 - \varnothing 355\text{mm}$.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- 1) At krydsningen placeres iht. til fremsendte kortmateriale jf. ansøgning
- 2) Krydsningen gennemføres ved styret underboring/gennempresning uden opgravning af vandløbet
- 3) Rørets overkant skal placeres mindst 1 meter under regulativmæssig vandløbsbund minimum 4 m på hver side af vandløbet.
- 4) Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og afmærkningen skal stedse vedligeholdes.
- 5) Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejeren at retablere disse.
- 6) Ledningsejeren sikrer, at alle forhold vedrørende de berørte lodsejere er forhandlet færdige inden anlægsarbejdet påbegyndes.
- 7) Ledningsejeren bærer alle følger herunder flytning, med hensyn til underføringen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
- 8) Ethvert ansvar som følge af underføringens tilstedeværelse påhviler ledningsejer Assens Forsyning.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.

Begrundelse.

I forbindelse med etablering af afskærende transportsystem for nedlæggelse af Assens, Aa Strand og Gummerup Renseanlæg etablere nyt ledningsanlæg mellem Havnens Pumpestation og nyt Assens Renseanlæg for Assens Forsyning.

I den forbindelse skal Kærum Å krydses med 3 trykledninger i dimension $\varnothing 280 - \varnothing 355\text{mm}$.

Anden lovgivning

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Da det af projektet fremgår, at vandløbet krydses ved styret underboring under vandløbet vurderes det, at projektet ikke vil have negative konsekvenser for vandløbet. Der kræves derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af vandløbet.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger jf. vandløbsloven § 82. I vil blive underrettet, hvis vi modtager en klage fra anden side.

Tilladelsen omfatter kun forholdet til nævnte lovområde. Assens Kommune skal derfor opfordre ansøger til at sætte sig ind i, om tilladelse eller godkendelse er nødvendig efter anden lovgivning inden aktiviteterne påbegyndes.

Fortidsminder

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevarerklagenævnet **senest den 5. august 2019**. Sags id. 19/13694 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevarerklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. På nævnets hjemmeside – <https://naevneneshus.dk/> – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: <http://www.assens.dk/>


Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7227 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Venlig hilsen




Peter T. Worm
Miljømedarbejder

Kortbilag

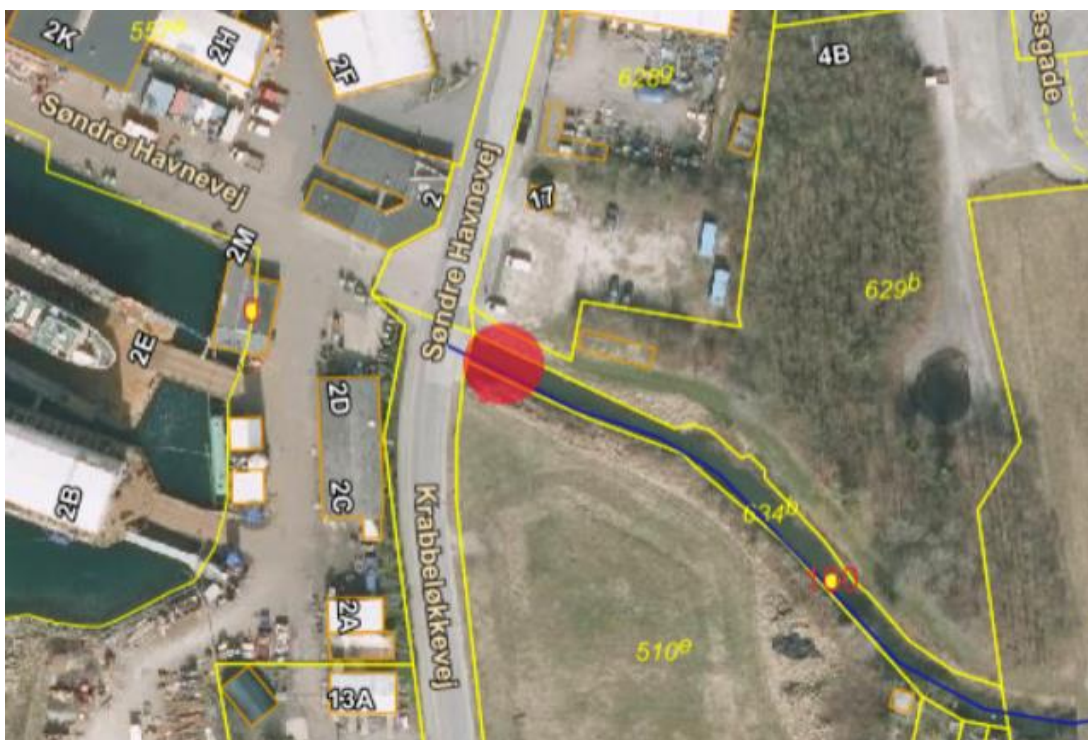

Kort 1. Luftfoto m. Kærumså, ved station 20

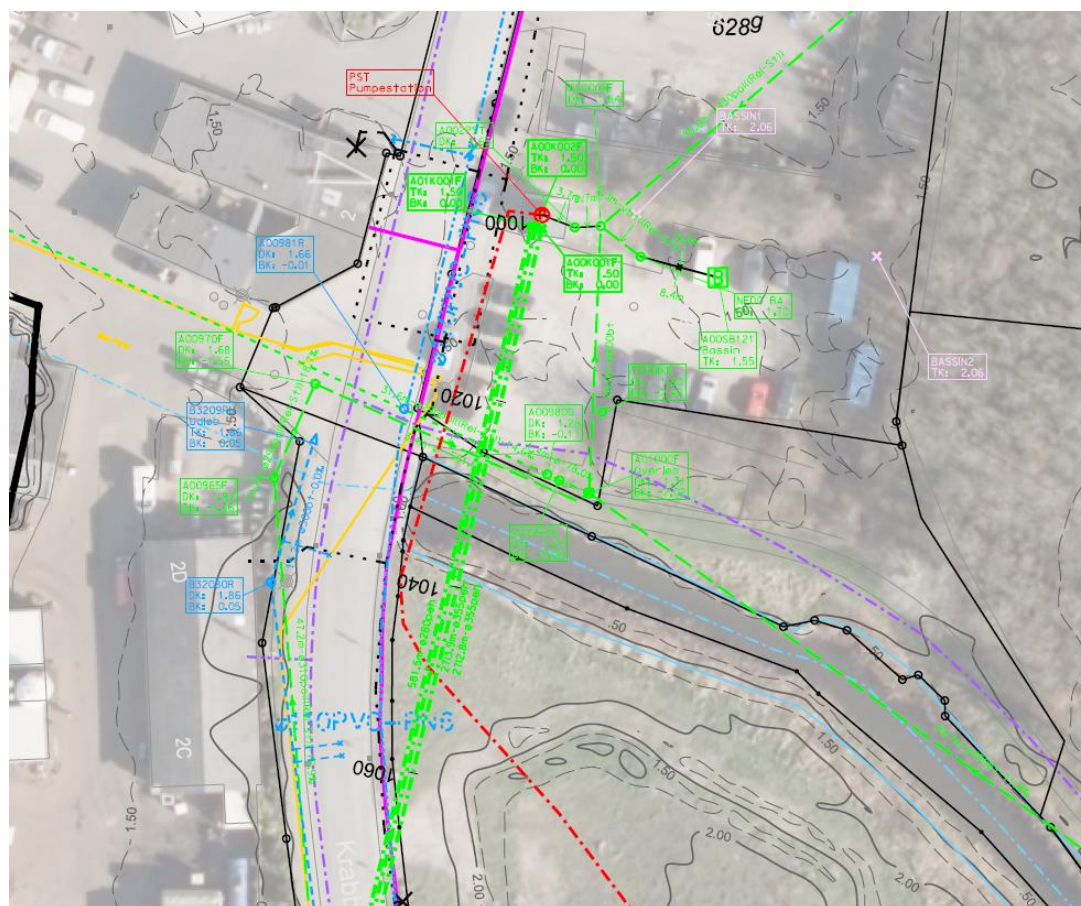

Kort 2. Kort med ledningsplacering ved krydsning af Kærumså, ved station 20.