

Better Energy Ebberup P/S
Gl. Kongevej 60, 14. etage
1850 Frederiksberg C

Att. Kathrine Stelsig Lillelund

21. december 2021
Sags id: 21/22541

Tilladelse til krydsning af Kærum Å øst for Ravnekærvej 74, 5631 Ebberup

Assens Kommune har den 29. oktober og efterfølgende d. 25. november 2021 modtaget jeres ansøgning og reviderede ansøgning om tilladelse til krydsning af en privat rørlagt øvre del af Kærum Å ca. 400 m sydøst for Ravnekærvej 74, 5631 Ebberup.

Krydsningen af rørledningen sker ved etablering af et 8 m bredt krydsningsbælte, hvori der etableres en 5 m bred grusvej over rørledningen samt foretages gennempresning af 8 stk. trækrør i dimension Ø110 mm til 400V lavspænding og 20kV mellemspænding elforsyning samt vandledning under rørledningen. Assens Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres, så der ikke opstår gener for senere vedligeholdelsesarbejder i vandløbet.

Afgørelse.

I medfør af vandløbslovens § 47, (LBK. 1217 af 25.11.2019) og jf. § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse til at krydse Kærum Å sydøst for Ravnekærvej 74 med 8 stk. trækrør i dimension Ø110 mm.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- 1) At vejanlæg og rørkrydsning placeres iht. til fremsendte kortmateriale og ansøgning
- 2) Krydsningen gennemføres ved styret underboring/gennempresning uden opgravning af vandløbet
- 3) Rørets overkant skal placeres mindst 1 meter under eksisterende rørbund minimum 5 m på hver side af vandløbet.
- 4) Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og afmærkningen skal stedse vedligeholdes.
- 5) Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbets rør, påhviler det ledningsejeren at retablere disse.
- 6) Ledningsejeren sikre, at alle forhold vedrørende de berørte lodsejere er forhandlet færdige inden anlægsarbejdet påbegyndes.
- 7) Ledningsejeren bærer alle følger herunder flytning, med hensyn til underføringen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres.
- 8) Ethvert ansvar som følge af underføringen tilstedeværelse påhviler ledningsejer Better Energy.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.

Begrundelse.

Better Energy Ebberup P/S ønsker at opføre et solcelleanlæg syd for landevejen Odensevej ca. 1,5 km nord for Ebberup. For at kunne etablere og drifte anlægget er det nødvendigt at anlægge en grusvej og nedgrave kabler og vandledning på tværs af en rørlagt del af det NBL §3 beskyttede vandløb.

Anden lovgivning

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Da det af projektet fremgår, at vandløbet krydses ved gennempresning under en rørlagt del af vandløbet vurderes det, at projektet ikke vil have negative konsekvenser for vandløbet. Der kræves derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af vandløbet.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger jf. vandløbsloven § 82. I vil blive underrettet, hvis vi modtager en klage fra anden side.

Tilladelsen omfatter kun forholdet til nævnte lovområde. Assens Kommune skal derfor opfordre ansøger til at sætte sig ind i, om tilladelse eller godkendelse er nødvendig efter anden lovgivning inden aktiviteterne påbegyndes.

Fortidsminder

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet **senest den 19. januar 2022**. Sags id. 21/22541 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/> Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. På nævnets hjemmeside – <https://naevneneshus.dk/> – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på:

<http://www.assens.dk/>

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7227 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Venlig hilsen




Peter T. Worm
Miljømedarbejder

Kortbilag




Kort 1. Luftfoto m. krydsningssted på Kærums å ved Ravnekærvej.

Set langs vej

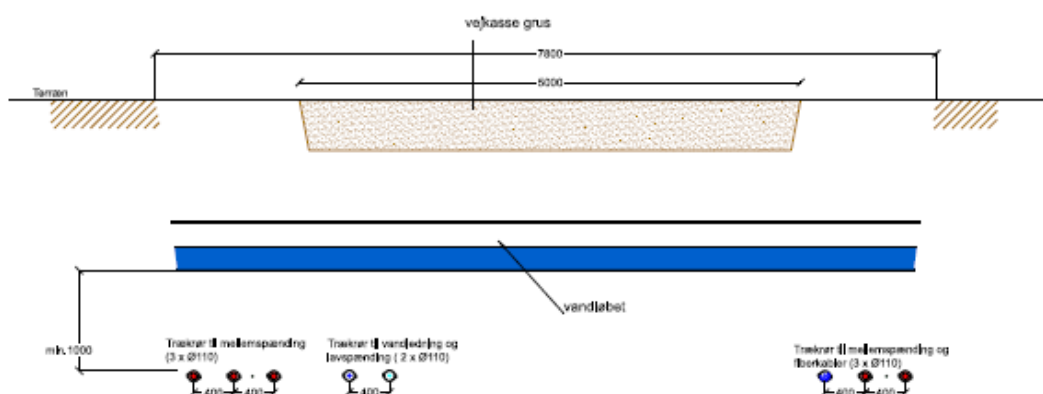

Set langs vandløb

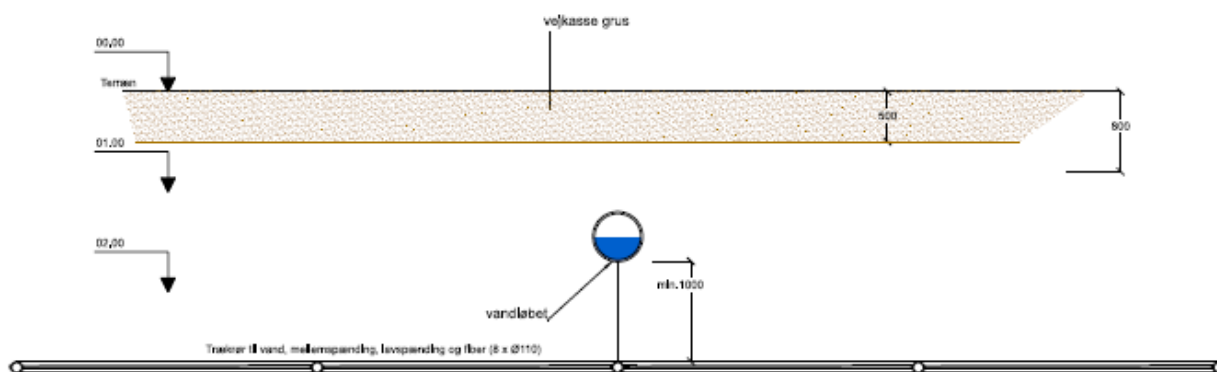

Kort 2. Snit med ledningsplacering ved krydsning af rørlagt del af Kærums å.